



SCHEMAT WEZŁA: WŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA DO PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

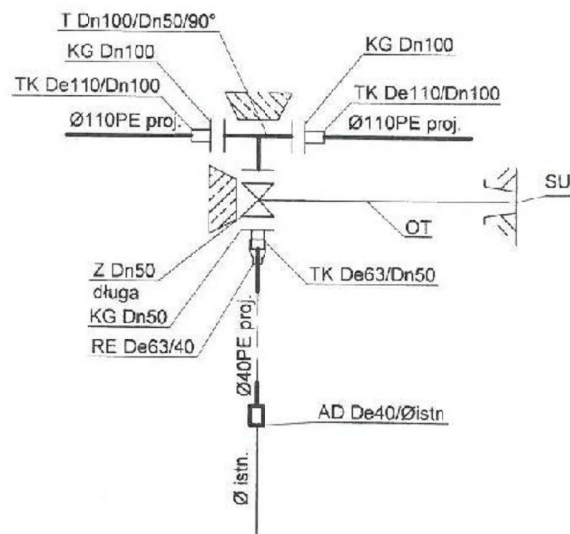


WŁĄCZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI DO SIECI ZLOKALIZOWANEJ W UL. DŁUGIEJ

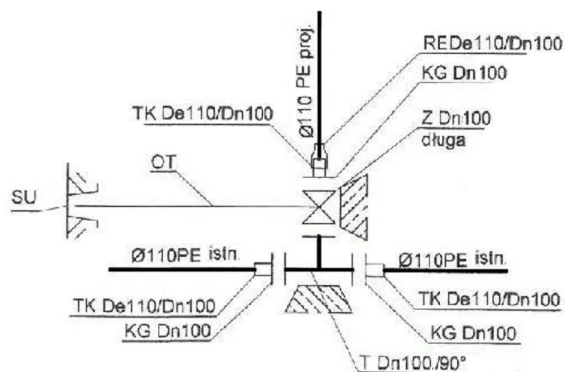

LEGENDA:	
TK	Tuleja kolnierzowa
KG	Kolnierz ze stali nierdzewnej gat. 316
T	Trójnik żeliwny kolnierzowy
Z	Zasuwa kolnierzowa z miękkim uszczelnieniem
OT	Obudowa teleskopowa do zasuw klinowych
SU	Skrzynka uliczna do zasuw wodociągowych
FFR	Redukcja żeliwna dwukolnierzowa
FF	Króciec dwukolnierzowy żeliwny
FFK	Łuk kolnierzowy żeliwny 11,25°; 22,5°; 30°; 45°;
RK	Łącznik żeliwny rura/kolnierz
KD	Kolano PE do grzewania doczołowego
ME	Elektromufa PE
AD	Adapter
RE	Redukcja PE elektroporowa
N	Kolano żeliwne dwukolnierzowe ze stopką
HP-80	Hydrant podziemny Dn80mm
SH	Skrzynka uliczna do hydrantu podziemnego

WŁĄCZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI DO SIECI ZLOKALIZOWANEJ W UL. REKOWSKIEJ

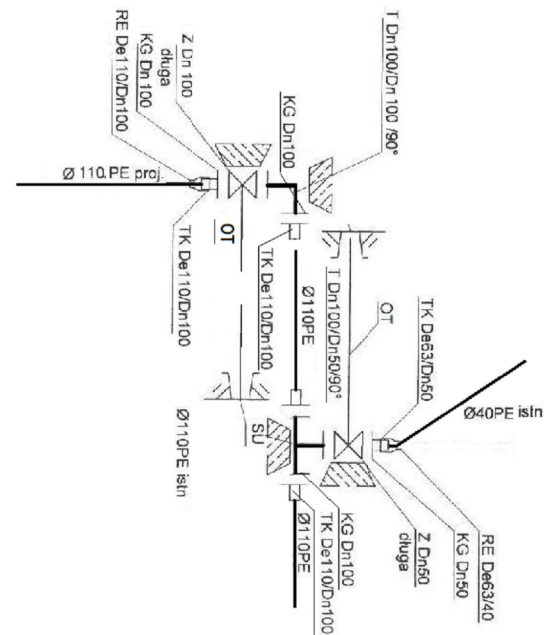

UWAGA:

1. Pod zasuwę odcinającą w węzłach wykonać bloki podporowe betonowe zgodnie z opisem technicznym i ST.
2. Skrzynki uliczne zasuw i hydrantów podziemnych oraz kolumny hydrantów nadziemnych ustabilizować zgodnie z opisem technicznym i ST.
3. Na załamaniach sieci wodociągowej zamontować bloki oporowe betonowe zgodnie z opisem technicznym i ST.

ARIGOLD PAULINA KURŁA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94c/4, 81-383 GDYNIA TEL: 733-460-745, FAX: (12) 3767767, e-mail: biuro@arigold.pl			
TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA ULICY PODLEŚNEJ W M. REDA DZ. NR 119, 178/3, 113/2, 200, 218, 219, 220, 239, 93, 324	PROJEKTANT: ŁUKASZ FORMELA	POMA0025/PO05/03 SPECJALNOŚĆ INSTALACyjNA INŻYNIERYJNA	
	SPRAWDZAJĄCY: PIOTR WOJCIECHOWSKI	POMA0061/PO06/03 SPECJALNOŚĆ INSTALACyjNO- INŻYNIERYJNA	
	OPRACOWAŁ: MACIEJ CZECHOWSKI		
RYSUNEK: SCHEMATY WŁĄCZEŃ ETAP I	INWESTOR: GMINA MIASTO REDA, UL. GDAŃSKA 38, 84-240 REDA		
	STYCZEŃ 2016	Skala: BRAK	Nr rys. 29